


Les travaux d'Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales qui devaient être réalisés à partir du 16 juillet 2018 rue du Poitou à Veigné pour le compte de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre et de la Commune de Veigné ont dû être décalés en raison d'imprévus et de problème technique.

Les travaux exécutés par l'entreprise SADE débuteront semaine du 20 août 2018 (marquages des réseaux, sondages) et doivent durer 4 semaines pour l'ensemble (hors intempéries et imprévus de chantier).

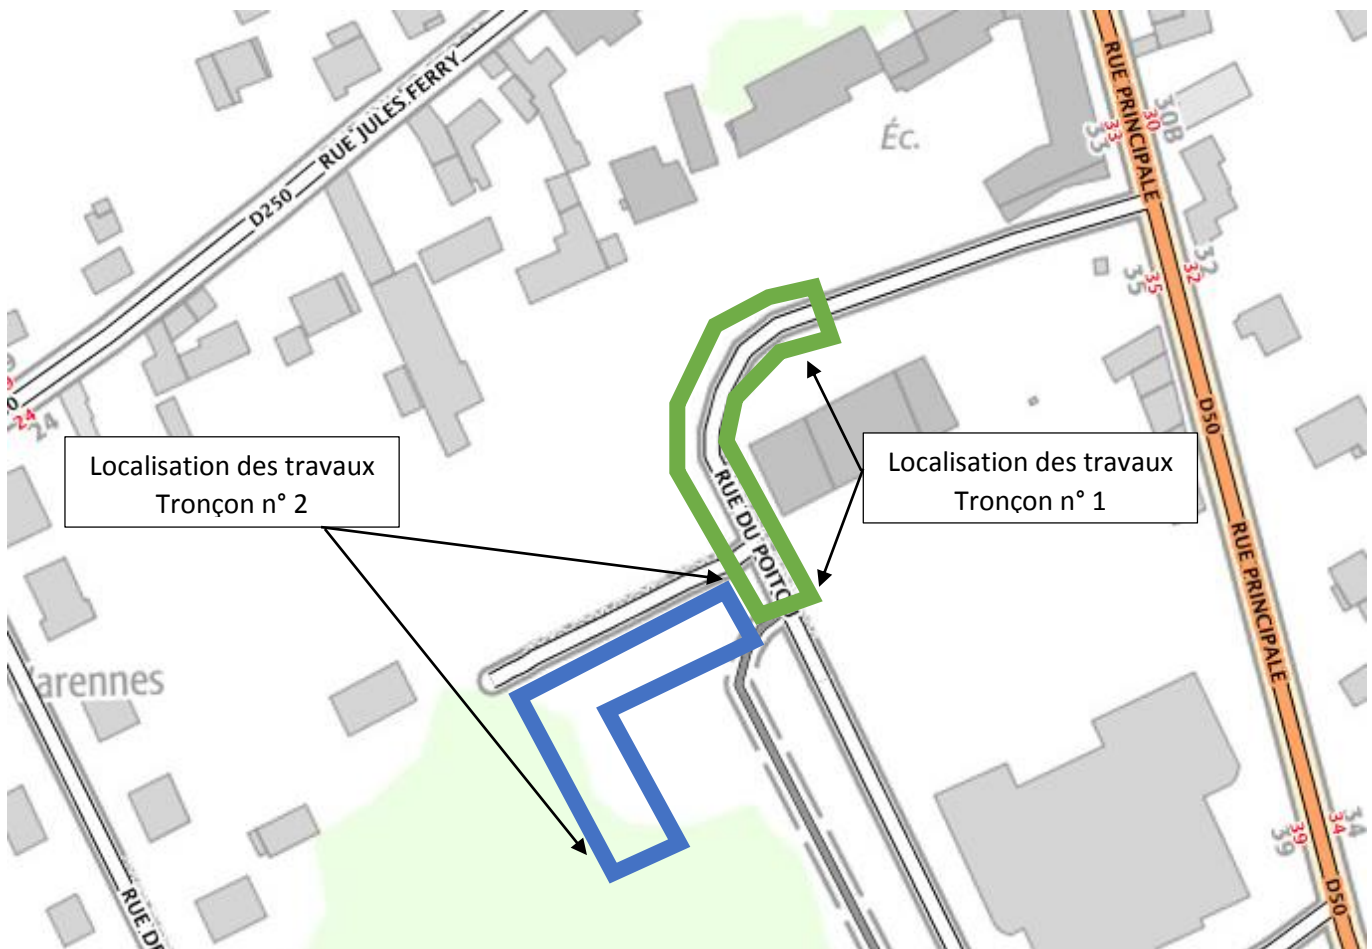

Les travaux visent à dévier les réseaux. Ils seront réalisés par tronçons :

- Tronçon n° 1 : Assainissement Eaux Usées,
- Tronçon n° 2 : Assainissement Eaux Pluviales.

L'accès riverains et secours rue du Poitou sera maintenu dans la mesure du possible lors des travaux d'Assainissement Eaux Usées (tronçon n° 1).

Le Service Environnement – Eau et Assainissement de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.