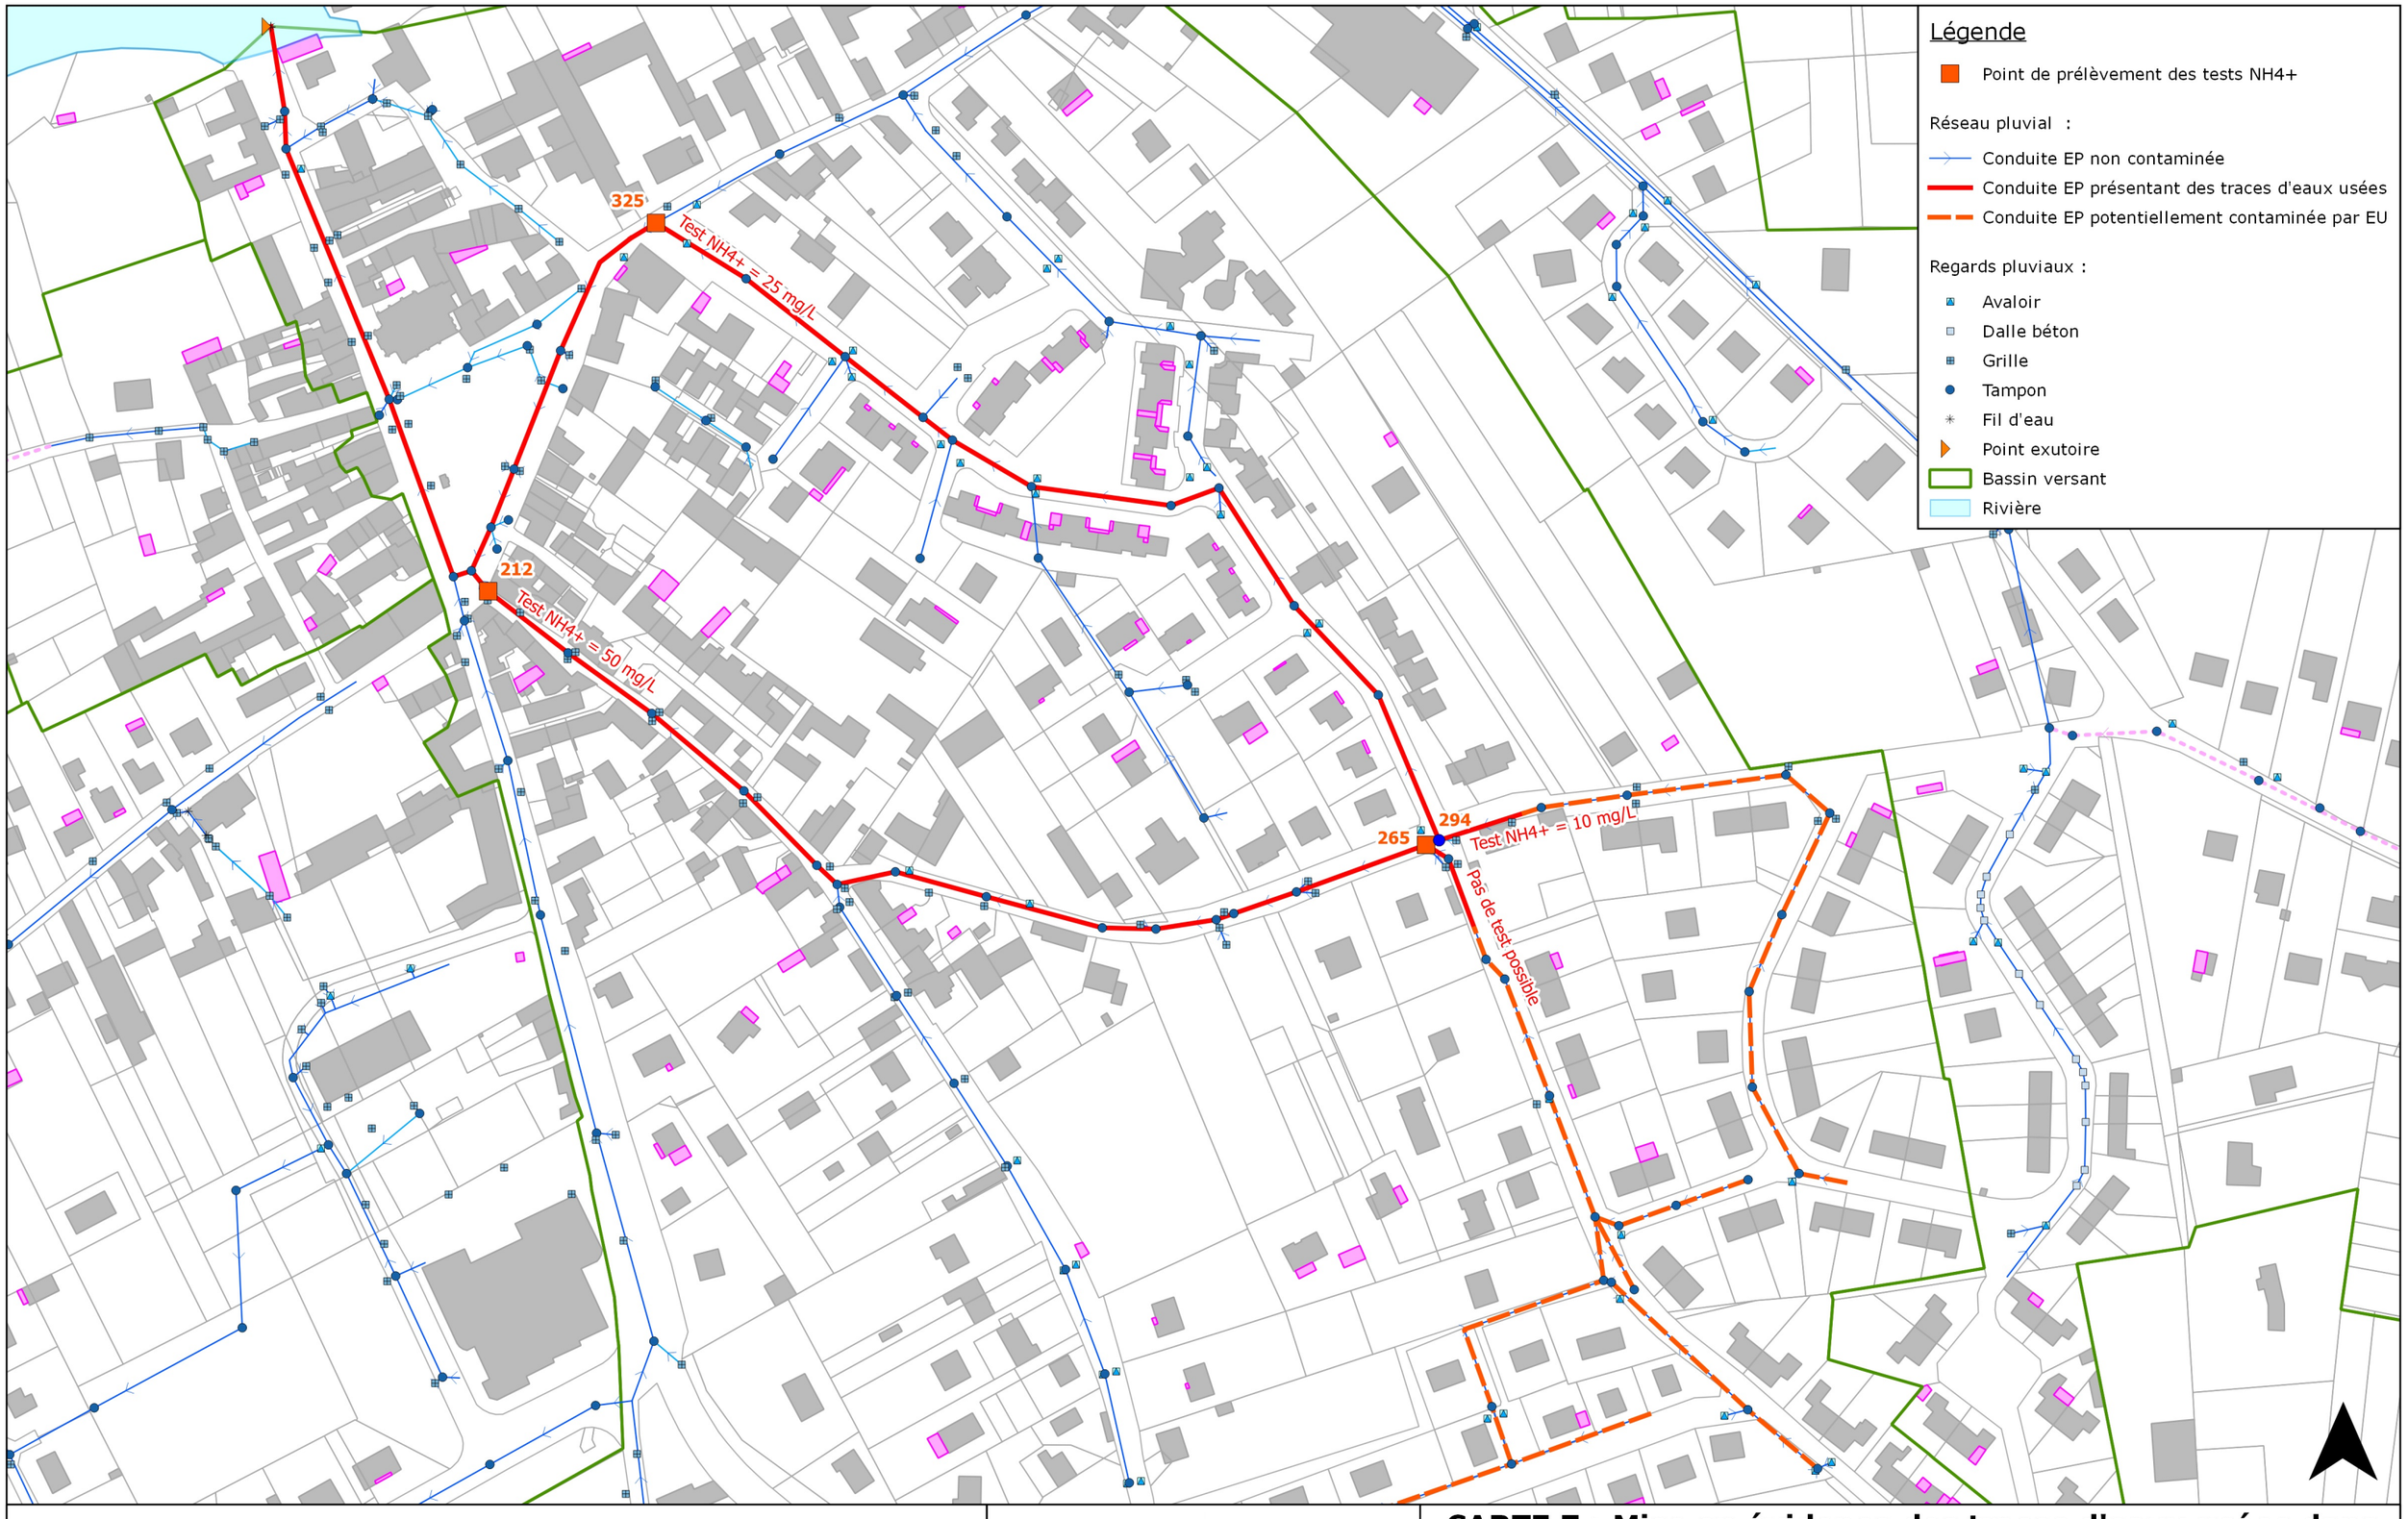

Légende

- Point de prélèvement des tests NH4+

Réseau pluvial :

- Conduite EP non contaminée
- Conduite EP présentant des traces d'eaux usées
- Conduite EP potentiellement contaminée par EU

Regards pluviaux :

- Avaloir
- Dalle béton
- Grille
- Tampon
- Fil d'eau
- Point exutoire
- Bassin versant
- Rivière

Maître d'ouvrage :
Commune de VEIGNE

Opération :
SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

EF études
EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

CARTE 7 : Mise en évidence des traces d'eaux usées dans le réseau pluvial

Secteur du Bourg

Echelle : 1:3 000

Juillet 2014